



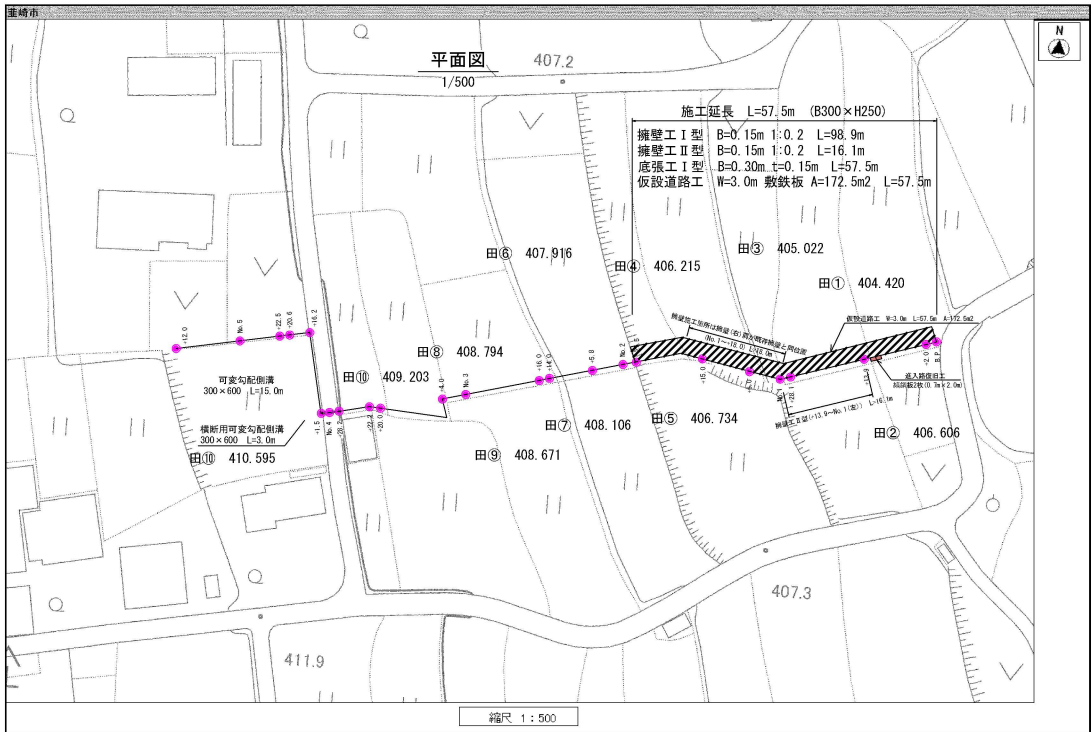

構造図
1/30

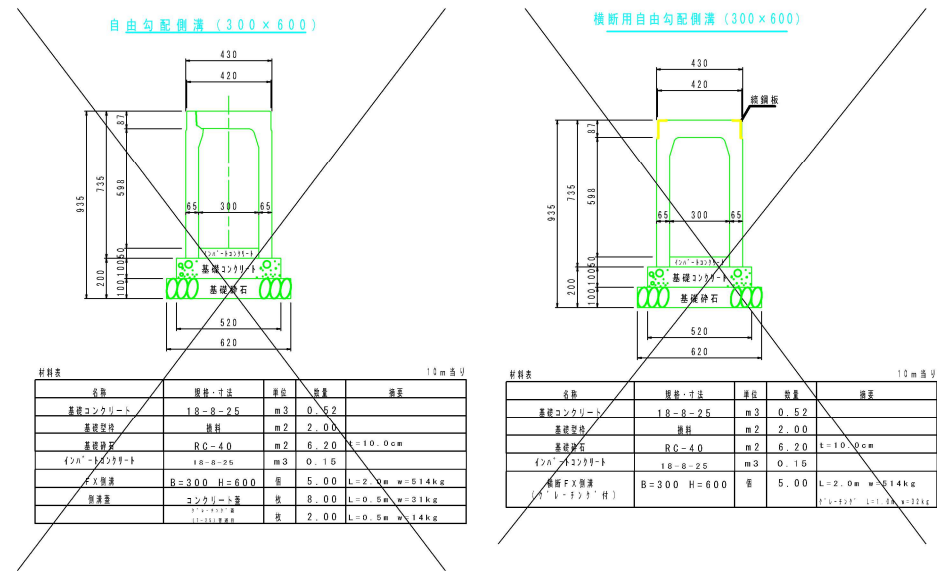


構造図


擁壁工Ⅰ型 S=1:10
天端幅=0.15m 1:0.2

擁壁工Ⅱ型 S=1:10
天端幅=0.15m 1:0.2


擁壁工Ⅲ型 S=1:10
天端幅=0.15m 1:0.3

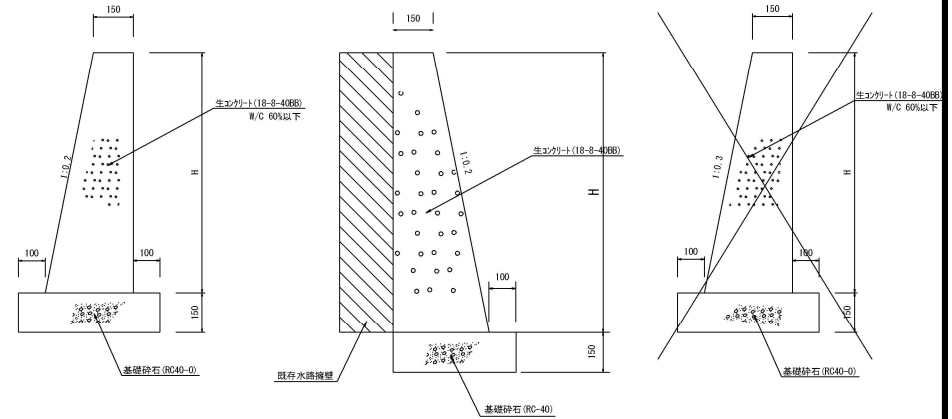

ダウエルバー
S=1:20

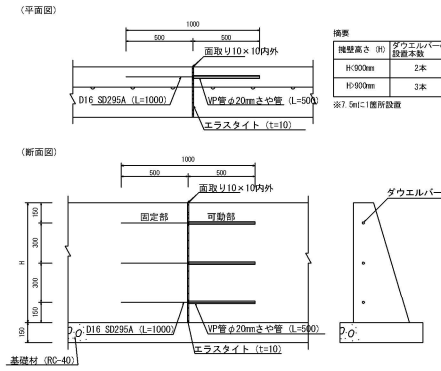


底張工Ⅰ型 S=1:10



底張工Ⅰ型			(10.0m 毎)
名称	形状・算定式	数量	
生コンクリート	(0.30+0.24)×0.15/2×10.0	0.405 m ³	
基礎砕石	t=15cm 0.04×10.0	0.400 m ²	
目地材	10.0m 0.0405×(10.0/7.5)	0.534 m ²	

鍍鋼板
S=1:20

(700×1,000、t=6mm、ボルト固定)



品目	内容	数量
鍍鋼板	t=6.0mm (0.70×1.00)×48.75	34.13kg
等辺山形鋼	40×40×5 (0.45×3)×2.95	3.98kg
ガス切断	0.70×1.00	1.70m
電気溶接	0.45×3	1.35m
塗装	(0.7×1.00)×2	1.40m ²

これは標準タイプです。現場にあわせて作製・設置してください。


実施

工事名	久保理水路整備工事		
図面名	平面図・構造図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	/
会社名			
事業所名	高崎市役所		

横断面
1/100


+13.9
BH-404.41
FH-404.16

測 点	+13.9(1)	+13.9(2)
区 分	数 量	数 量
保固	1.15 m2	0.46 m2
埋戻	0.41 m2	0.15 m2
Gr取壊し	0.09 m2	0.06 m2
基盤整正	1.02 m	0.69 m



+6.0
BH-405.94
FH-405.73


測 点	+6.0
区 分	数 量
保固	0.76 m2
埋戻	0.42 m2
Gr取壊し	0.09 m2
基盤整正	0.90 m



+27.5
BH-407.17
FH-407.00


測 点	+27.5(1)	+27.5(2)
区 分	数 量	数 量
保固	0.99 m2	2.06 m2
埋戻	0.47 m2	1.29 m2
Gr取壊し	0.13 m2	0.13 m2
基盤整正	0.90 m	1.41 m

+27.5
令和8年度国土




+2.0
BH-403.94
FH-403.72

測 点	+2.0(1)	+2.0(2)
区 分	数 量	数 量
保固	0.55 m2	0.51 m2
埋戻	0.64 m2	0.53 m2
Gr取壊し	0.08 m2	0.06 m2
基盤整正	0.57 m	0.92 m




No. 1
BH-406.38
FH-406.21

測 点	No.1(1)	No.1(2)
区 分	数 量	数 量
保固	0.54 m2	0.77 m2
埋戻	0.23 m2	0.41 m2
Gr取壊し	0.07 m2	0.11 m2
基盤整正	0.52 m	0.92 m




+15.0
BH-406.33
FH-406.13

測 点	+15.0
区 分	数 量
保固	0.55 m2
埋戻	0.45 m2
Gr取壊し	0.09 m2
基盤整正	0.92 m




B.P
BH-403.97
FH-403.84

測 点	B.P
区 分	数 量
保固	0.17 m2
埋戻	0.50 m2
Gr取壊し	0.10 m2
基盤整正	0.93 m



+28.1
BH-404.95
FH-404.73

測 点	+28.1
区 分	数 量
保固	0.48 m2
埋戻	0.22 m2
Gr取壊し	0.05 m2
基盤整正	0.85 m



実施

工 事 名	久保屋水路整備工事		
図 面 名	横断面①		
作成年月日			
縮 尺	1/100	図面番号	/
会 社 名			
専 業 (印) 所 名	葛崎市役所		